

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Центральному Административному Округу
3 региональный отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

3 РОНД Управления по ЦАО Главного Управления
МЧС России по г. Москве

« 17 » 03 2016 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 114

По адресу/адресам: г. Москва, Настасьинский пер., д.3, стр.2

(место проведения проверки)

распоряжения (приказа) № 114 от 26.02.2016г. главного государственного инспектора по
пожарному надзору района Тверской г. Москвы - начальника 3 РОНД Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г. Москве Хлудова Максима Николаевича

На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » 03 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
« 17 » 03 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 3 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Назаров В.С.

26.03.16 г.; 16 ч. 00 м.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Воробейкин Игорь Николаевич государственный инспектор по пожарному надзору района Тверской г. Москвы -
инженер 3 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Представитель по доверенности № 04-04/11д от 24.02.2016 г., специалист по охране труда
отдела главного инженера Коняхина Галина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
В техническомэтаже выгорожено помещение, где	п. 23 б) Правила	НИФИ, директор Назаров В.С.,


хранятся горючие материалы	противопожарного режима в Российской Федерации	зам. директора Яковлев И.А.
На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) технологическими коммуникациями – коробами системы вентиляции поэтажно (помещения перед выходом на лестничную клетку возле пассажирских лифтов)	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п.38 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
В административных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п.6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п.12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
На техническом этаже, В кабинете № 412 (4-ый этаж), помещении № 8 (в цокольном этаже) электросветильники эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильников	п.42 в) Правила противопожарного режима в Российской Федерации	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
На пути эвакуации, к эвакуационным выходам на лестничную клетку, в объеме лифтовых холлов, имеются ступени различной высоты в пределах маршей лестниц	ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
В полу на пути эвакуации с 1-го этажа к основному эвакуационному выходу непосредственно наружу, в месте перепада высоты, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Эвакуационный путь включает участок, ведущий через лифтовые холлы, где двери шахт лифтов не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам	п.6.24 СНиП 21-01-97*	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (не проложены в строительных конструкциях или каналах из негорючих материалов)	п.п.3.9, 3.10 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.
Расстояние между настенными речевыми оповещателями и потолком менее 150 мм	п.3.21 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	НИФИ, директор Назаров В.С., зам. директора Яковлев И.А.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

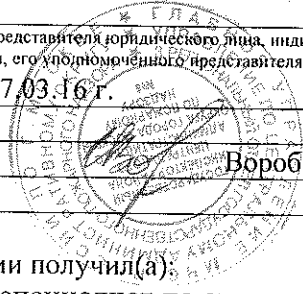
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание N 114/1/1 от 17.03.16 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Воробейкин И.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Представитель по доверенности № 04-04/11д от 24.02.2016 г., специалист по охране труда
отдела главного инженера Коняхина Галина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » 03 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

